



WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing the luminaire.

LISEZ cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

EN READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

1. Do not install near gas or electric heaters.
 2. The use of accessory equipment not recommended by manufacturer, may cause unsafe condition, and will void the unit's warranty.
 3. Do not use this equipment for other than its intended purpose.
 4. Servicing of this equipment should be performed by qualified service personnel.
- SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

FR LISEZ ET SUIVEZ LES INSTRUCTIONS SUR LA SÉCURITÉ

1. Ne jamais installer près d'une chaufferette électrique ou à gaz.
 2. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant pourrait entraîner des conditions non sécuritaires et l'annulation de la garantie de l'unité.
 3. Ne jamais utiliser l'équipement pour une autre fin que celle qui lui était destinée.
 4. L'entretien de cet équipement devrait être effectué par du personnel qualifié.
- CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCES FUTURES.

Disconnect all power to the wiring intended to be connected to the Power Conversion Module (transfer switch). Check the nameplate's marking for more information.

Couper l'alimentation du circuit où le module de conversion de puissance (commutateur de transfert) sera raccordé. Vérifier la plaque signalétique pour plus d'informations.

INSTALLATION

1. Extend DC supply of rated voltage to the light fixture.
2. Open the junction box by unscrewing the two screws (Fig. 1).
3. Identify the power and dimming cables position (Fig. 1) and make electrical connections inside the junction box.

For Power Conversion Module (transfer switch) wiring, use the Wiring Diagram (Fig. 2).

NOTE: Connect the light fixture to the DC supply wires by observing polarity: positive and negative are identified on Power Conversion Module (transfer switch).

4. Close the luminaire junction box by using the two screws (Fig. 1).
5. Apply power.

During test or AC blackout, the LED luminaire will be working in Emergency mode.

INSTALLATION

1. Allonger la tension c.c. avec le voltage nominal vers l'appareil d'éclairage.
2. Ouvrir la boîte de jonction en dévissant les deux vis (Fig. 1).
3. Repérer la position des câbles d'alimentation et du circuit de gradation (Fig. 1) et faire les connexions électriques dans la boîte de jonction.

Pour brancher le module de conversion de puissance (commutateur de transfert), utiliser le schéma de câblage (Fig. 2).

NOTE: Connecter l'appareil d'éclairage à la tension c.c. en observant la polarité indiquée sur le Module de conversion de puissance (commutateur de transfert).

4. Fermer le couvercle de la boîte de jonction du luminaire en utilisant les deux vis (Fig. 1).
5. Mettre sous tension.

Pendant le test ou une panne de courant alternatif, le luminaire à DEL fonctionnera en mode "urgence".

1 AC, DC AND DIMMING CABLES POSITION / POSITION DES CÂBLES CA, CC ET CIRCUIT DE GRADATION



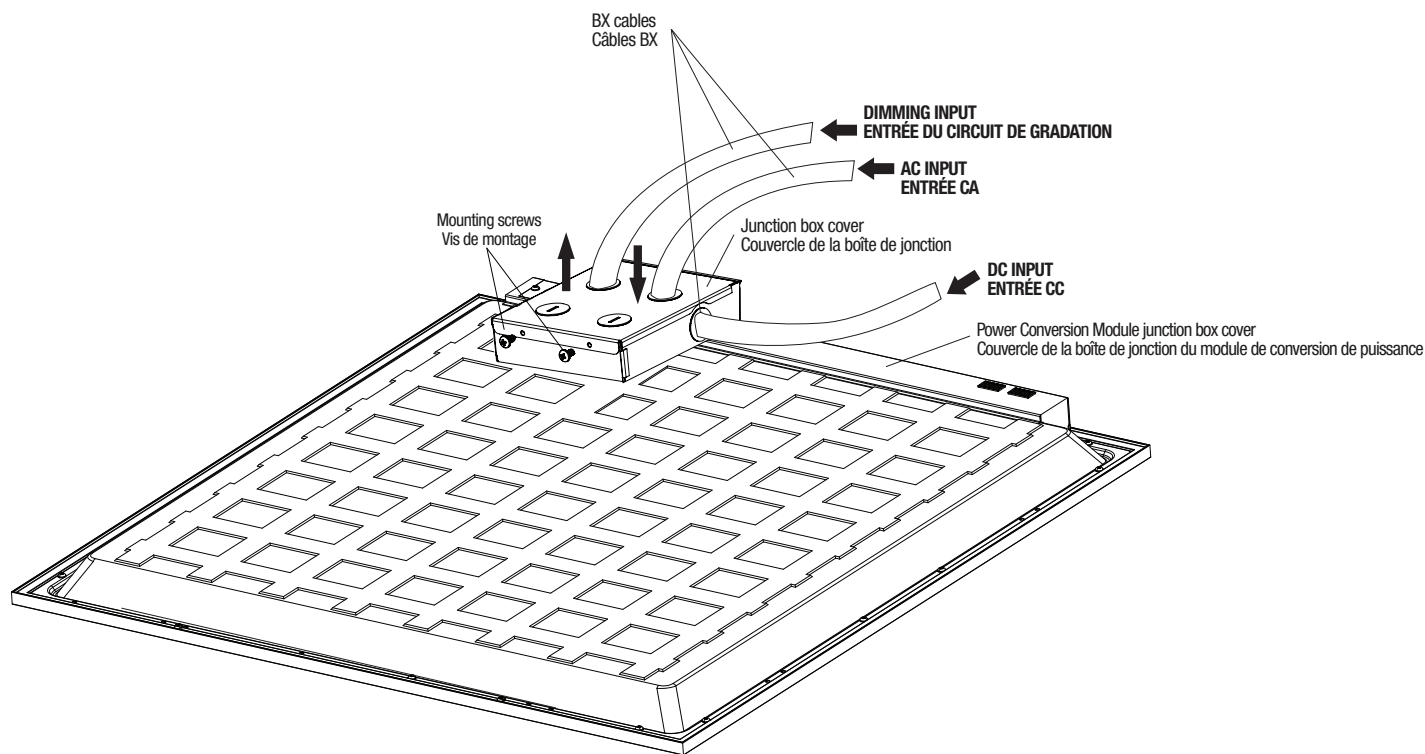


Fig. 1

2 WIRING DIAGRAM / SCHÉMA DE CÂBLAGE

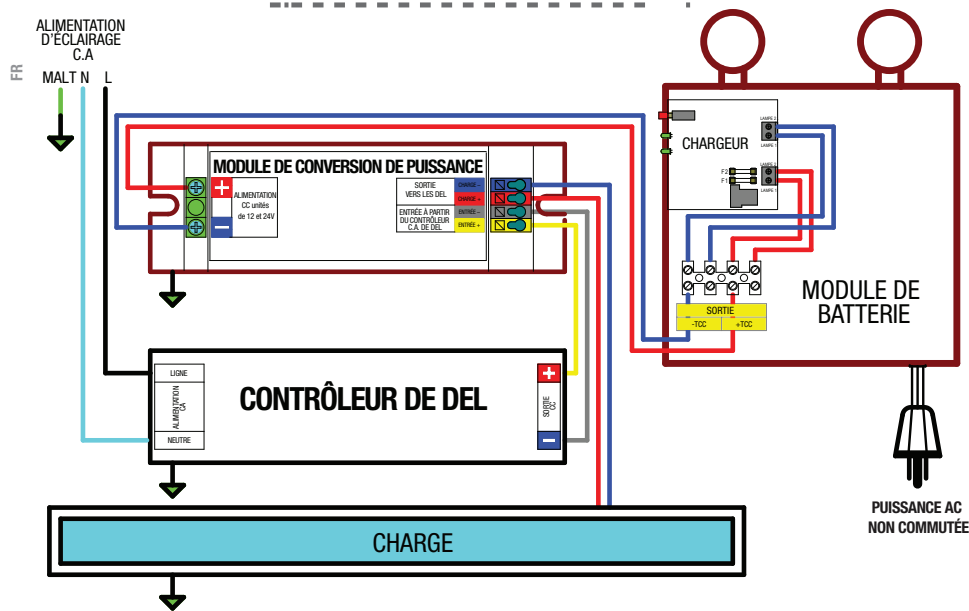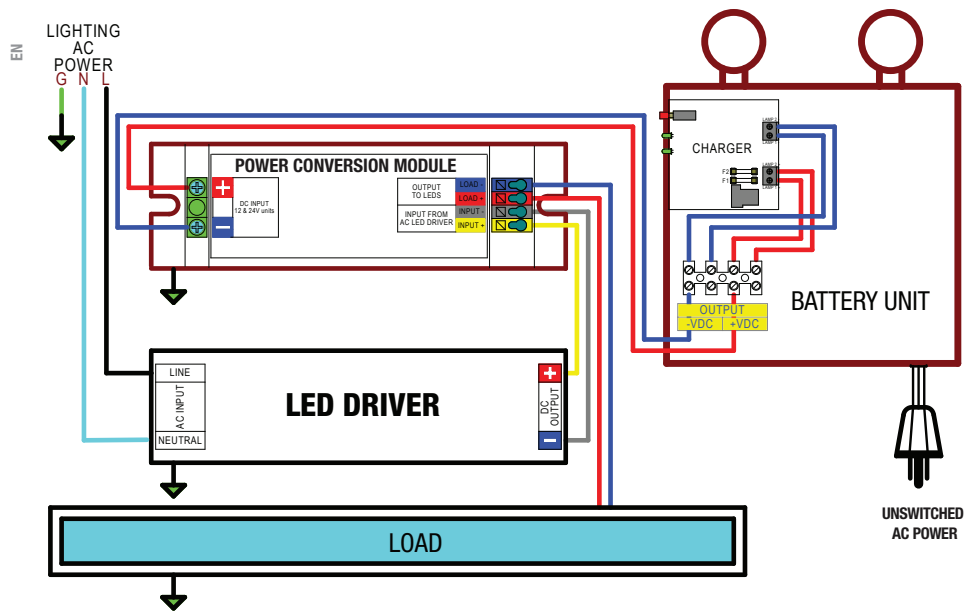

⚠ WARNING! Illustration only for reference.

⚠ ATTENTION! Illustration seulement pour la référence.

Fig. 2