



**WARNING**  
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

**AVERTISSEMENT**  
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

**READ and UNDERSTAND** these instructions before installing the luminaire.

**LISEZ** cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

EN

Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury. Only qualified electricians should install this luminaire and the installation **MUST** conform to the Canadian Electrical Code Part I, NEC and any local codes and ordinances. Any change or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate the equipment. Makes sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

FR

Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusible ou disjoncteur) sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses. Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation doit être conforme au Code Canadien de l'Électricité Première Partie, NEC ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Tout changement ou toute modification, qui n'a pas été expressément approuvée par l'entité responsable de la conformité de cette unité aux standards applicables, pourrait résulter en l'annulation de la certification permettant l'utilisation cette unité. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

**INSTALLATION OF END CAP FOR CONDUIT ENTRY (ORDER SEPARATELY)**

1. Remove the lens of luminaire (Fig. 1).
2. Remove screws and original end cap from the luminaire (Fig. 1).
3. Cut the wires from the outlet of the end cap (Fig. 2).
4. Assemble the end cap that contains the knockout (order separately) using screws (Fig. 2).
5. Break the knock out by pushing it (Fig. 3).
6. Install conduit or BX cable.
7. Make appropriate wiring connections as per wiring diagram (Fig. 4).

**CAUTION:** When applying row dimming, read carefully the dimmer's instruction sheet for a safe wiring and not to exceed maximum capacity of the dimmer used.

8. Cap any unused wires.
9. Replace existing lens by the replacement lens provided in the conduit entry kit after doing internal wiring.
10. Apply power.





**INSTALLATION DU COUVERCLE D'EXTRÉMITÉ POUR L'ENTRÉE DU CONDUIT (À COMMANDER SÉPARÈMENT)**

1. Retirer la lentille du luminaire (Fig. 1).
2. Retirer les vis et le couvercle d'extrémité du luminaire (Fig. 1).
3. Couper le câblage connecté à la prise du couvercle d'extrémité (Fig. 2).
4. Assembler le couvercle d'extrémité contenant le knockout (à commander séparément) et le fixer avec les vis de montage (Fig. 2).
5. Pousser le knockout (Fig. 3).
6. Installer le conduit ou câble BX.
7. Effectuer les connexions de câblages appropriées conformément au schéma de câblage (Fig. 4).

Pour les fils de gradation de la lumière, se référer à la figure 4.

**ATTENTION:** Pour une connexion sécuritaire, bien lire les instructions du gradateur utilisé afin de ne pas dépasser la capacité maximale en continue.

8. Boucher tous les fils inutilisés.
9. Remplacer la lentille existante par la lentille de remplacement fournie dans le kit d'entrée de conduit après avoir effectué le câblage interne.
10. Mettre sous tension.

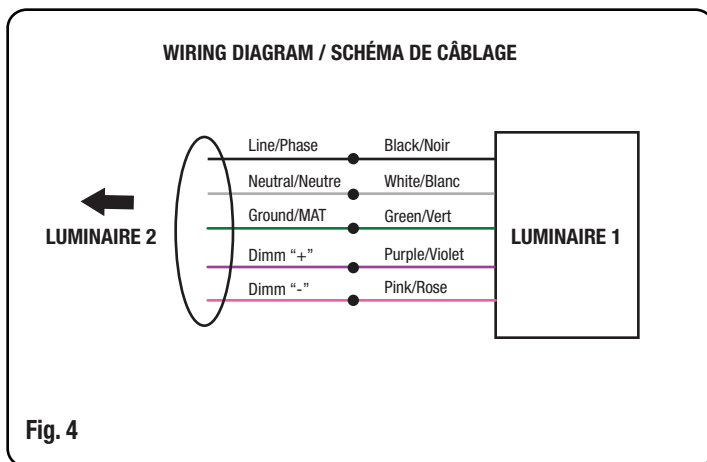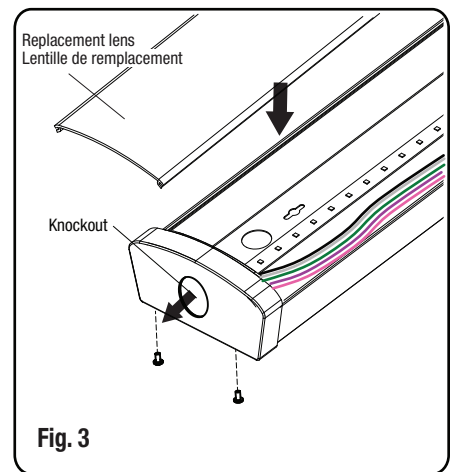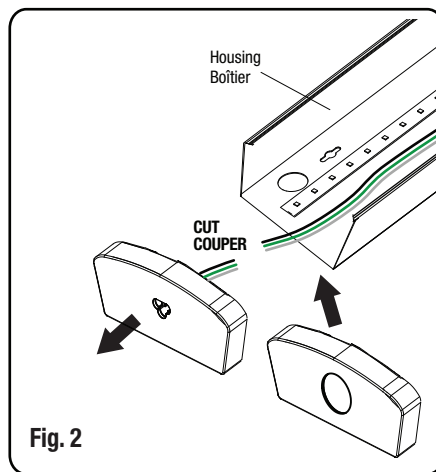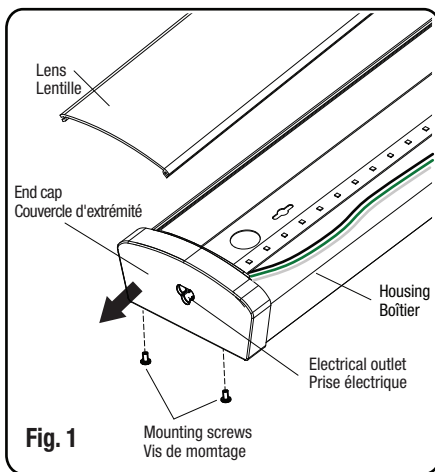

NOTE: IMAGES MAY NOT REFLECT YOUR EXACT MODEL AND ARE FOR REFERENCE PURPOSES ONLY.  
NOTE: LES IMAGES SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF SEULEMENT ET PEUVENT NE PAS REPRÉSENTER VOTRE MODÈLE EXACT.