


OSI-OSFHU • OSI-OSFHU-CTW

INSTRUCTIONS

LENS LENTILLES

1. The sensor comes with two lens rings, a white one for 360 degree High Bay detection 40ft (installed at factory), and a blue one for Low Bay 20ft applications. NOTE: Masking is provided to customize your detection area. Aisle mask can be inserted inside the lens and an optional peel and stick masking kit is included. This circular white adhesive label (with removable wedges) is applied to the OUTSIDE of the sensor lens. Use any number of wedges to alter field-of-view for your desired application.
 2. To change lens, turn trim ring so that the two indented dots line up and pull out by the finger tabs.
1. Le détecteur est livré avec trois lentilles, une à anneau blanc pour les champs de 360° d'un endroit surélevé (installée en usine), une à anneau bleu pour les installations à hauteur normale et une à anneau noir pour les allées longitudinales. REMARQUE : l'emballage du produit contient également un jeu optionnel d'obturateurs autocollants. Ceux-ci se présentent sous la forme d'une étiquette circulaire dont on peut retirer des sections et qu'on applique à l'EXTÉRIEUR de la lentille. Il suffit d'utiliser le nombre de sections requises pour façonner le champ de vision voulu.
 2. Pour changer de lentille, tourner l'anneau de manière à aligner les deux petites alvéoles et tirer au moyen des languettes.

SETTINGS RÉGLAGES

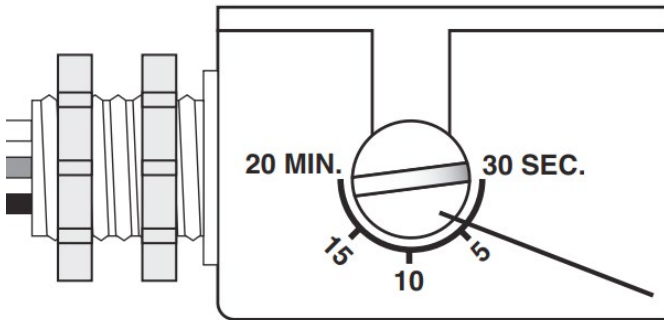

HOLD TIME / TEMPS DE MAINTIEN

Refers to the time period the lamp remains at 100% illumination after no motion detected. You may select settings varying from 30 seconds to 20 minutes and any time in between. NOTE: After power is turned ON, allow two minutes for this unit to warm up before performing Time-Delay settings.

Correspond à la période durant laquelle la lumière reste allumée à 100% après qu'aucun mouvement ne soit détecté. On peut choisir un délai d'une durée variant de 30 secondes à 20 minutes.

REMARQUE : une fois le courant rétabli, il faut allouer au dispositif une période de « réchauffement » de deux minutes avant de procéder à ce réglage.

OSI-OSFHU • OSI-OSFHU-CTW

INSTRUCTIONS

TROUBLESHOOTING

DÉPANNAGE

Lights will not turn ON

- **Circuit breaker or fuse is OFF:** Turn the breaker ON. Ensure the lights being controlled are in working order (i.e., working bulbs, ballasts, etc.)
- **Sensor is wired incorrectly or may be defective:** Confirm that the sensor's wiring is done correctly and inspect visually for problems.
- **Lens is dirty or obstructed:** Inspect the lens visually and clean if necessary, or remove the obstruction.

Lights will not turn OFF

- **Sensor is wired incorrectly or may be defective:** Confirm that the sensor's wiring is done correctly and inspect visually for problems.
- **Sensor may be mounted too closely to an air conditioning or heating vent:** Move the sensor or close the vent.
- **The line voltage has dropped:** Perform the necessary tests to ensure the line voltage has not dropped beneath 100V.

Lights turn OFF and ON too quickly

- **Sensor may be mounted too closely to an air conditioning or heating vent:** Move the sensor to another location or close the vent.
- **Time delay set improperly:** Adjust the TIME DELAY.

Les lumières ne s'allument pas

- **Le fusible ou le disjoncteur sont hors tension :** les mettre sous tension. S'assurer également que les charges commandées soient en état de s'allumer (lampes ou ballasts fonctionnels, commutateurs intégrés sous tension, etc.).
- **Le détecteur est mal installé ou défectueux :** s'assurer que le dispositif soit correctement raccordé et procéder à une inspection visuelle pour détecter d'éventuels problèmes.
- **La lentille est sale ou obstruée :** procéder à une inspection visuelle et, au besoin, nettoyer la lentille ou éliminer l'obstruction.

Les lumières ne s'éteignent pas

- **Le détecteur est mal installé ou défectueux :** s'assurer que le dispositif soit correctement raccordé et procéder à une inspection visuelle pour détecter d'éventuels problèmes.
- **Le détecteur est installé trop près d'une bouche de chauffage ou de climatisation :** fermer la bouche de CVC ou déplacer le détecteur.
- **La tension de ligne a chuté :** en procédant aux vérifications requises, s'assurer que la tension de ligne ne soit pas inférieure à 100 V.

Les lumières s'allument et s'éteignent trop rapidement

- **Le détecteur est installé trop près d'une bouche de chauffage ou de climatisation :** fermer la bouche de CVC ou déplacer le détecteur.
- **Le délai d'éteinte est mal réglé :** le régler à la durée