

Installation Instructions / Notice de montage



WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing luminaire.

LISEZ cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

EN

Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury. Only qualified electricians should install this luminaire and the installation MUST conform to the Canadian Electrical Code Part I and any local codes and ordinances. Make sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

For HID, MAGNETIC TYPE BALLAST ONLY:

Installations on 208, 240, 480 or 600 volt line-to-line supply voltages require the use of ISOLATED SECONDARY type ballasts ONLY. Auto-transformer type ballasts must not be used. If replacement of the ballast is required, install the same type ballast as was originally installed. Failure to do so could result in serious injury from shock.

This luminaire, when equipped with a quad volt autotransformer ballast (120/208/240/347), must not be installed on line to line electrical distribution systems.

Disconnect all power to the wiring intended to be connected to the luminaire.

1. Unpack and open the wallpack luminaire. Remove the reflector assembly and slide off the hinged door. Drill out three mounting screws holes in the back of the housing.
 2. If mounting over an outlet box, drill out the required openings for leadwires and outlet box screws in the back of the housing then remove any sharp edges. Attach the wall gasket to the back of the housing. Mount the enclosure over the outlet box and tighten the screws supplied with the outlet box.
 3. If using surface conduit, mount the housing to the wall and feed the supply leads through one of the 1/2-inch threaded openings.
 4. Pull the outlet supply wires into the housing. Secure the housing to the wall with appropriate anchors (not supplied).
 5. Make supply connections inside the housing to the ballast leadwires observing polarity and wire identification.
- Observe all WARNINGS and CAUTIONS on all labels during installation.**
6. Replace the ballast cover.
 7. Check that the LAMP WATTAGE and TYPE agree with the luminaire's nameplate ratings. Insert the lamp and tighten firmly into the socket.
 8. Replace the reflector assembly and door. Close the door and tighten the screws.
 9. Apply power.

RELAMP

1. Before lamp replacement, shut power off and allow lamp and luminaire to cool to avoid electrical shock and potential burn hazards.
2. Any HID lamp should be replaced as soon as possible after failure. Failure to promptly replace cycling lamps may damage the luminaire or its components. For High Pressure Sodium and Pulse Start Metal Halide lamps, lamps MUST be replaced promptly. These lamps will begin to cycle (turn on and off repeatedly) near end of life. Failure to replace these lamps can lead to premature ballast and components failure, and potential non-passive failure of the lamp.
3. Check luminaire's nameplate and relamp label to identify the replacement lamp.
4. Open the door and remove the old lamp and dispose of it in accordance with disposal laws; insert the new lamp and tighten firmly into the socket.
5. Close the door.
6. Apply power.

* For induction luminaires make sure the lamp is firmly attached onto lamp support.

FR

Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusibles ou disjoncteurs), sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses.

Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation DOIT être conforme au Code canadien de l'électricité, Première partie, ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

Pour BALLAST TYPE MAGNETIQUE SEULEMENT:

Les installations sur 208, 240, 480 ou 600 V sur des tensions phase à phase nécessitent l'utilisation de ballasts avec SECONDAIRE ISOLÉ seulement. Dans ces cas, ne pas utiliser de ballasts de type autotransformateur. Si le remplacement du ballast est nécessaire, installer le même type de ballast que celui installé par Stanpro, sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses par électrocution. Ce luminaire, lorsque muni d'un ballast autotransformateur à quatre tensions (120/208/240/347), ne doit pas être installé sur les systèmes de distribution électrique phase à phase.

1. Couper l'alimentation du circuit où le luminaire sera raccordé.
 2. Débarrer, ouvrir la porte du luminaire mural et retirer l'assemblage du réflecteur. Percer 3 trous de montage à l'arrière du boîtier.
 3. Pour montage sur boîte de jonction, percer un trou pour le passage des fils d'alimentation et retirer les bavures tranchantes de ce trou. Insérer les conducteurs d'alimentation à l'intérieur du luminaire. Attacher le joint d'étanchéité au dos du boîtier. Installer le luminaire sur la boîte de jonction en utilisant les vis fournies avec celle-ci.
 4. Pour montage avec conduit électrique, installer le luminaire sur le mur et insérer les conducteurs d'alimentation à l'intérieur du boîtier dans un de ses trous de 1/2 pouce filetés. Attacher le luminaire en utilisant des ancrs appropriés (non fournis)
 5. Raccorder les conducteurs d'alimentation au ballast en prenant soin de respecter les bonnes polarités.
- Se conformer à tous les AVERTISSEMENTS sur les étiquettes pendant l'installation.**
6. Remettre le couvercle du ballast en place.
 7. S'assurer que la PUISSANCE de la LAMPE et son TYPE correspondent aux exigences inscrites sur la plaque signalétique du luminaire. Insérer la lampe et serrer celle-ci fermement dans la douille.
 8. Remettre l'assemblage du réflecteur, fermer la porte et serrer les vis.
 9. Mettre sous tension.


REMPACEMENT DE LAMPE

1. Avant de remplacer la lampe, couper l'alimentation et laisser le luminaire refroidir afin d'éviter les risques d'électrocution ou brûlures.
2. Toute lampe DHI devrait être remplacée aussitôt que possible après être tombée en panne. Faute de remplacer promptement les lampes en cyclage, le luminaire ou ses composants peuvent s'endommager. Pour les lampes au Sodium à haute pression et aux halogénures métalliques à démarrage assisté, les lampes DOIVENT être remplacées promptement. Ces lampes commencent à cycliser (s'allumer et s'éteindre de façon répétitive) vers la fin de leur vie. Le défaut de remplacer ces lampes peut entraîner une détérioration prématurée du ballast et des composants, et potentiellement une détérioration non-passive de la lampe.
3. Vérifier la plaque signalétique du luminaire et l'étiquette de changement de lampe dans le bu d'identifier la lampe de remplacement.
4. Ouvrir la porte, enlever la vieille lampe et en disposer conformément aux lois sur la mise au rebut, insérer la nouvelle lampe dans la douille et la visser fermement.
5. Fermez la porte.
6. Mettre sous tension.

* Pour la lampe à induction assurer sa fixation sur la structure support.





NOTE : LUMINAIRE'S STYLE AND BALLAST TYPE WILL VARY WITH LUMINAIRE OPTIONS.

NOTE : LA CONFIGURATION DU LUMINAIRE ET LE TYPE DE BALLAST DEPENDENT DES OPTIONS DU LUMINAIRE

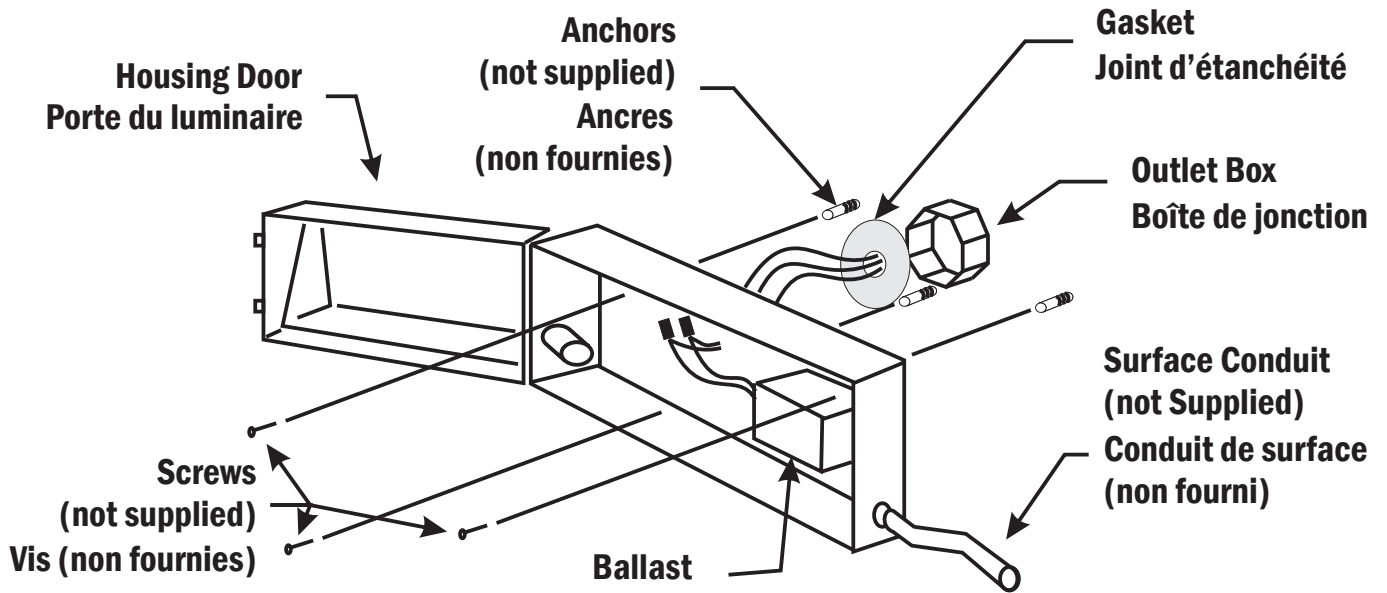

Induction type installation

1. Open luminaire's door. (Fig 1)
2. Remove reflector lamp assembly. (Fig 2)
3. Remove lamp bracket. (Fig 3)
4. Drill holes. (Fig 4 and 5)
5. Follow steps 2-5 (page 1)
6. Re-attach the lamp bracket and reflector-lamp assembly.
7. Close the door.
8. Apply power

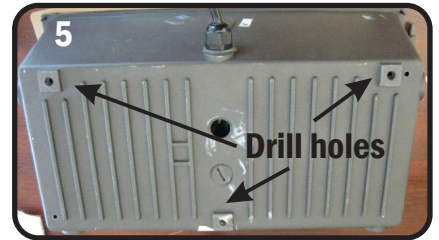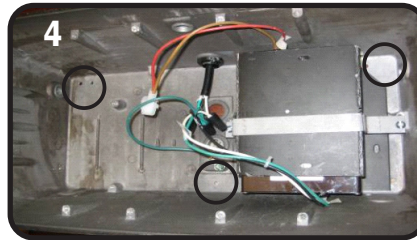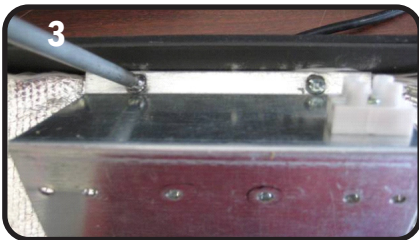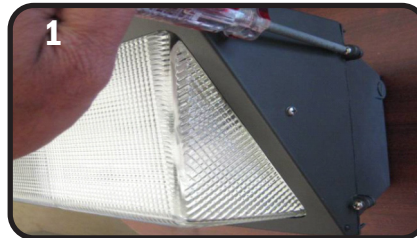

Wire Guard installation



1. Open luminaire's door.
2. Remove nipples.
3. Install guard and secure with supplied screws, nuts and washers.
4. Close luminaire's door.

1. Ouvrir la porte du luminaire.
2. Retirer les bouchons.
3. Installer l'élément protecteur en assurant l'assemblage à l'aide des vis, écrous et rondelles.
4. Fermer la porte du luminaire.

Polycarbonate Guard installation

Installation de l'élément protecteur en Polycarbonate

